


VZOROVÝ VÝKRES VODOVODNÍCH ODBOČENÍ

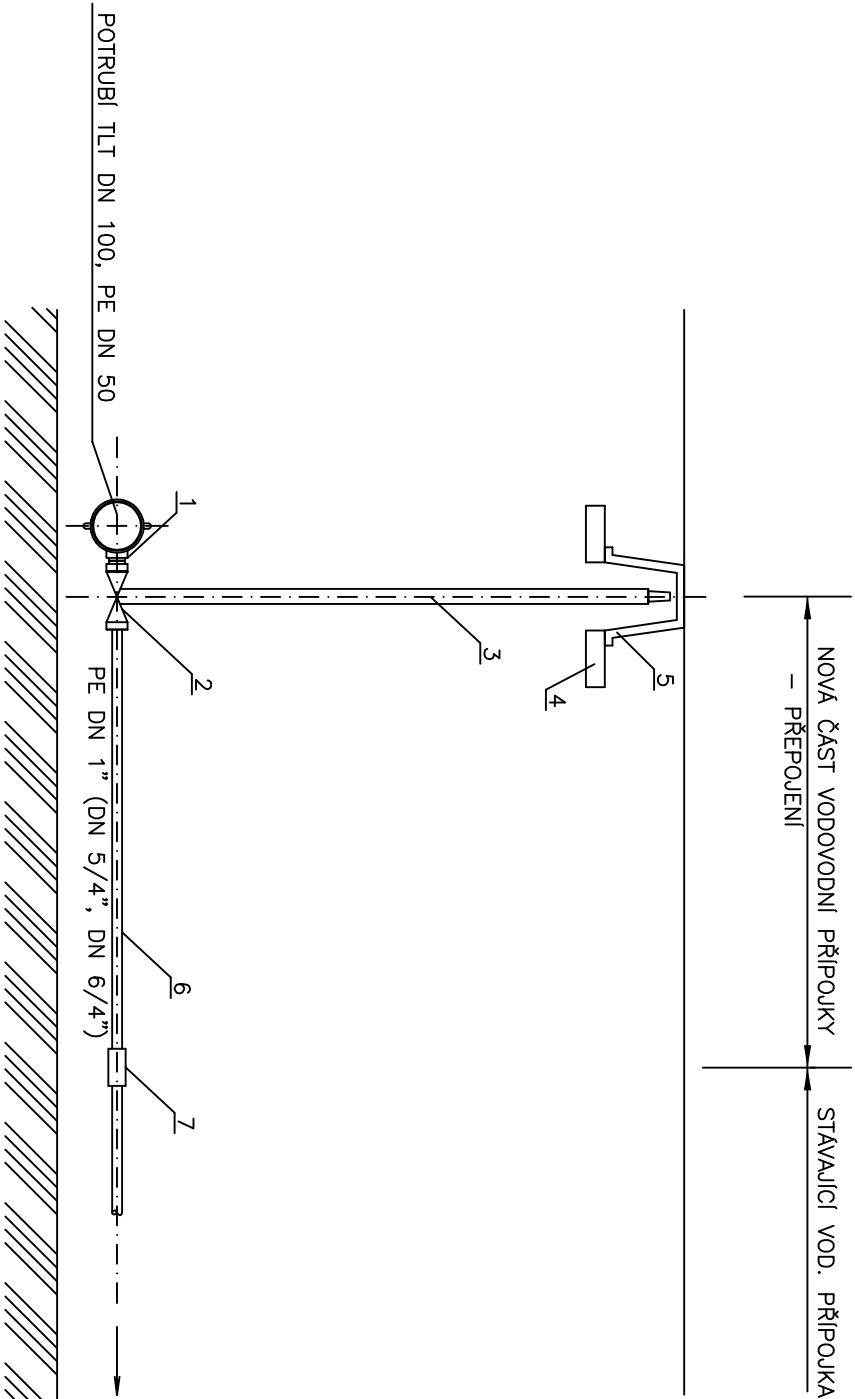

OZN.	NÁZEV – POPIS
1	UNIVERZÁLNÍ NAVŘÍVACÍ PAS UZÁVĚROVÝ PRO TLT POTRUBÍ DN 100 – 100/34–(PE POTRUBÍ DN 50 –63/34)
2	ZAK – ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO – 32/34, 40/34, 50/34
3	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
4	BETONOVÁ PODLOŽKA POD POKLOP
5	VENTILOVÝ POKLOP
6	POTRUBÍ PE DN 1", DN 5/4", DN 6/4"
7	SPOJKA–ISO TVAROVKA PRO PE POTRUBÍ DN 1", DN 5/4", DN 6/4"
POZN. : VYHLEDÁVACÍ VODIČ PŘÍPOJKY BUDE PROPOJEN POMOCÍ LISOVACÍ SPOJKY PL6.	

HIP: ING.PILÁŘ JOSEF		INVESTOR: Vok Přerov , a.s.	
ZODP. PROJEKTANT ING.PILÁŘ		MÍSTO (OBEC): Přerov – Henčlov	
KRESLIL: ING.JANA KOCURKOVÁ		KRAJ	OLOMOUCKÝ
AKCE: OPRAVA VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V MÍSTNÍ ČÁSTI PŘEROV – HENČLOV			
PŘÍLOHA: VZOROVÝ VÝKRES VODOVODNÍCH ODBOČENÍ			
ZAK. ČÍSLO		13 1165	
ARCH. ČÍSLO		PŘ-262-1657	
STUPEŇ		DPS	
DATUM		3 / 20 1 6	
MĚŘÍTKO:		VÝKRES ČÍSLO:	
1:25		D.12	