


PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY

SAMOSTATNÁ RÝHA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

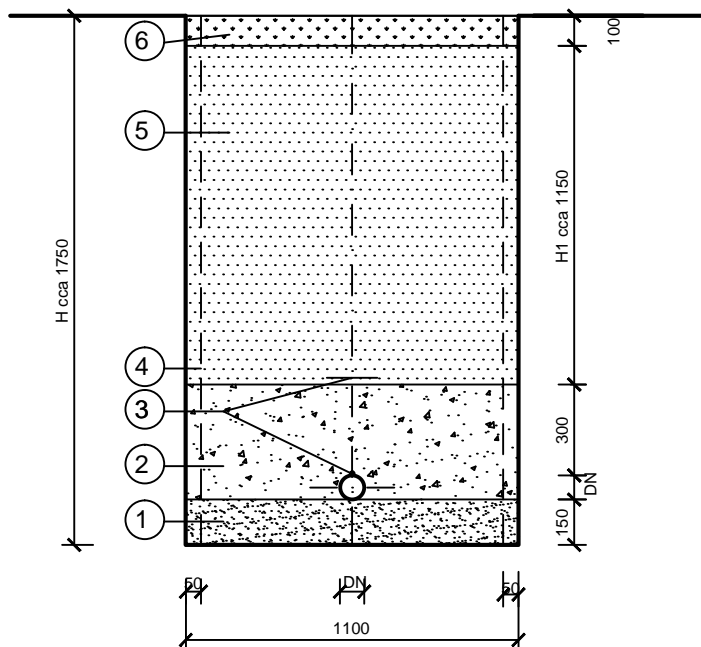


POPIS:

- ① PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ FR.0-4 mm
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP FR.0-22 mm
- ③ VODOVODNÍ POTRUBÍ LDPE- PE 40 D 50x6,9mm
MĚDĚNÝ VODIČ CY 4mm², VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ
- ④ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- ⑤ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY VYTRÍDĚNOU ZEMINOU
- ⑥ OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ (ZPEVNĚNÁ PLOCHA AREÁLU ČOV)

H1 HLOUBKA ZÁSYPU

H HLOUBKA VÝKOPU DLE PODÉLNÉHO PROFILU

revize č.1	SP
Revize	Revizi provedl Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM	04/2018
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
VYPRACOVAL	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ		
ZADAVATEL	VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, a.s.	ZAK. ČÍSLO	04.203
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2248
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:25
PROJEKT KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ			PARÉ
OBJEKT ČOV- PŘÍPOJKA VODY			STUPEŇ DSP
PŘÍLOHA PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY			ČÍSLO PŘÍLOHY D.20.4