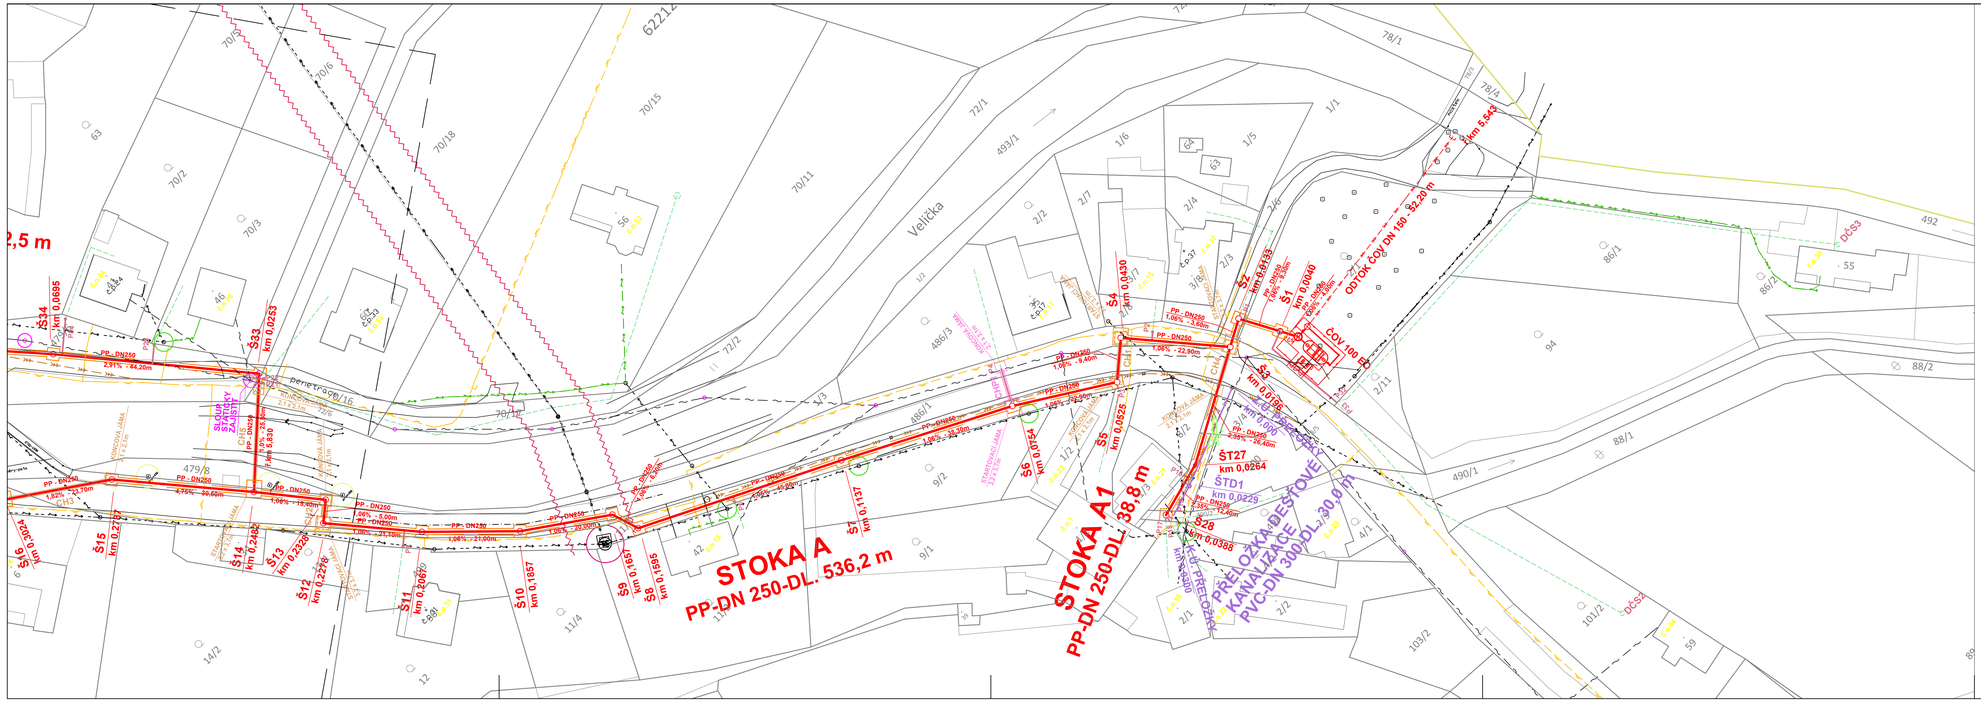

KLAD LISTŮ:

LEGENDA:

- PVC 250 / 5.0% -23.00m / Š — PROJEKTOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE — MATERIÁL POTRUBÍ, JMENOVITÁ SVĚTLOST POTRUBÍ — SKLON V % - DÉLKA V m
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- STARTOVACÍ JÁMA 3.2x3.7 m / KONCOVÁ JÁMA 3.1x2.1m — PROTLAK KANALIZACE V CHRÁNIČCE
- STARTOVACÍ JÁMA 3.2x3.7 m / KONCOVÁ JÁMA 3.1x2.1m — PROTLAK KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V CHRÁNIČCE
- PŘEDPOKLÁDANÁ HRANA VÝKOPU
- PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- OCHRANA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL - CETIN
- NADZEMNÍ KABEL ELEKTRO NN
- NADZEMNÍ KABEL ELEKTRO VN
- OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN 7m
- SLOUPY NN - OCHRANNÉ PÁSMO 2,0m
- SLOUPY CETIN - OCHRANNÉ PÁSMO 1,5m
- OCHRANNÉ PÁSMO TRAFOSTANICE - 4,0m
- STROMY VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA 2,5m

POZNÁMKA:
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI IS JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ
ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ IS SPRAVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

HIP:	INVESTOR: MĚSTO HRANICE	Medines spol. s r.o. Čs. armády 211 Hranice	
ZODP.PROJEKTANT ING. P. POŠTULKA	MISTO (OBEC) HRANICE		
KRESLIL	KRAJ OLOMOUCKÝ		
AKCE: HRANICE DOPLNĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – LHOTKA		ZAK. ČÍSLO	160 170
		ARCH. ČÍSLO	
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	ZÁŘÍ 2017
PŘÍLOHA: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
KOORDINAČNÍ SITUACE – 1.část		1 : 500	C.3.1