



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ
OD STOŽÁRU NADZ.VEDENÍ EL.NAPĚTÍ - NN,VN

NADZEMNÍ VEDENÍ NN (DO 1kV)

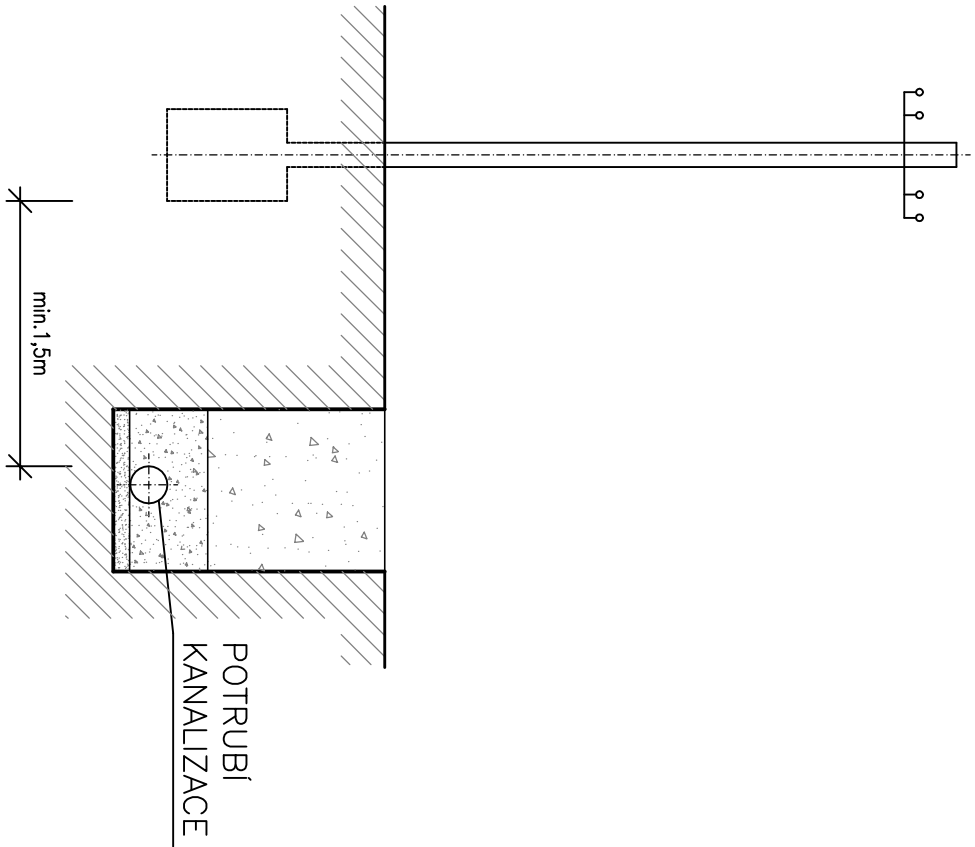


POZN.: V PROSTOROVĚ STÍSNĚNÝCH ÚSECÍCH JE DODAVATEL POVINEN
PROJEKDNAT MOŽNOST ZMĚN VZDÁLENOSTÍ A PODMÍNKY
PRO PROVÁDĚNÍ S PŘÍSLUŠNÝM TECHNIČKÝM PRACOVNÍKEM.

NADZEMNÍ VEDENÍ VN (NAD 1kV)

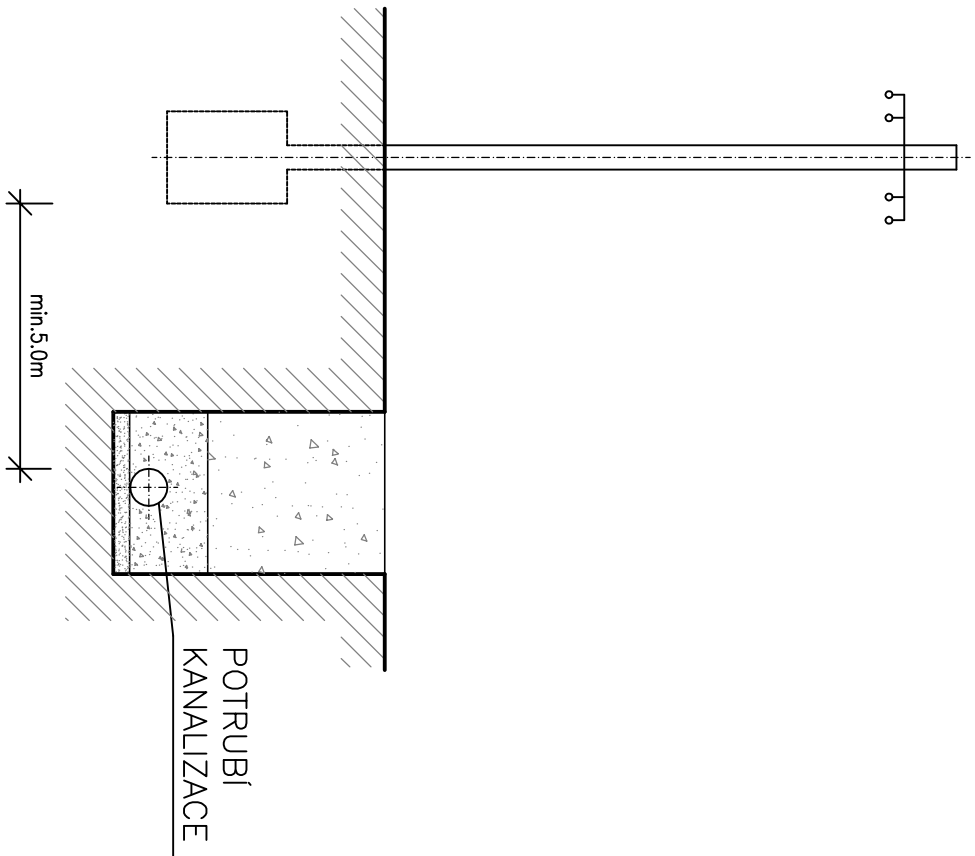

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

HIP:		INVESTOR:	MĚSTO HRANICE
ZODP.PROJEKTANT ING. P. POŠTULKA		MÍSTO (OBEČ)	HRANICE
KRESLIL		KRAJ	OLOMOUCKÝ
AKCE:			
HRANICE DOPLNĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – LHOTKA			
PŘÍLOHA: D.1 IO 10 KANALIZACE LHOTKA			
SOUBĚH KANALIZACE S NADZEMNÍM VEDENÍM NN, VN			
		spol. s r.o., čs. armády 211 Hranice	
ZAK. ČÍSLO	1 60	1 70	
ARCH. ČÍSLO			
STUPEŇ	D P S		
DATUM	ZÁŘÍ 2017		
MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:		
—	D.1.9		