


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z HDPE
PE100, SDR 11 (PN 16) / SDR17 (PN10)

M 1 : 20

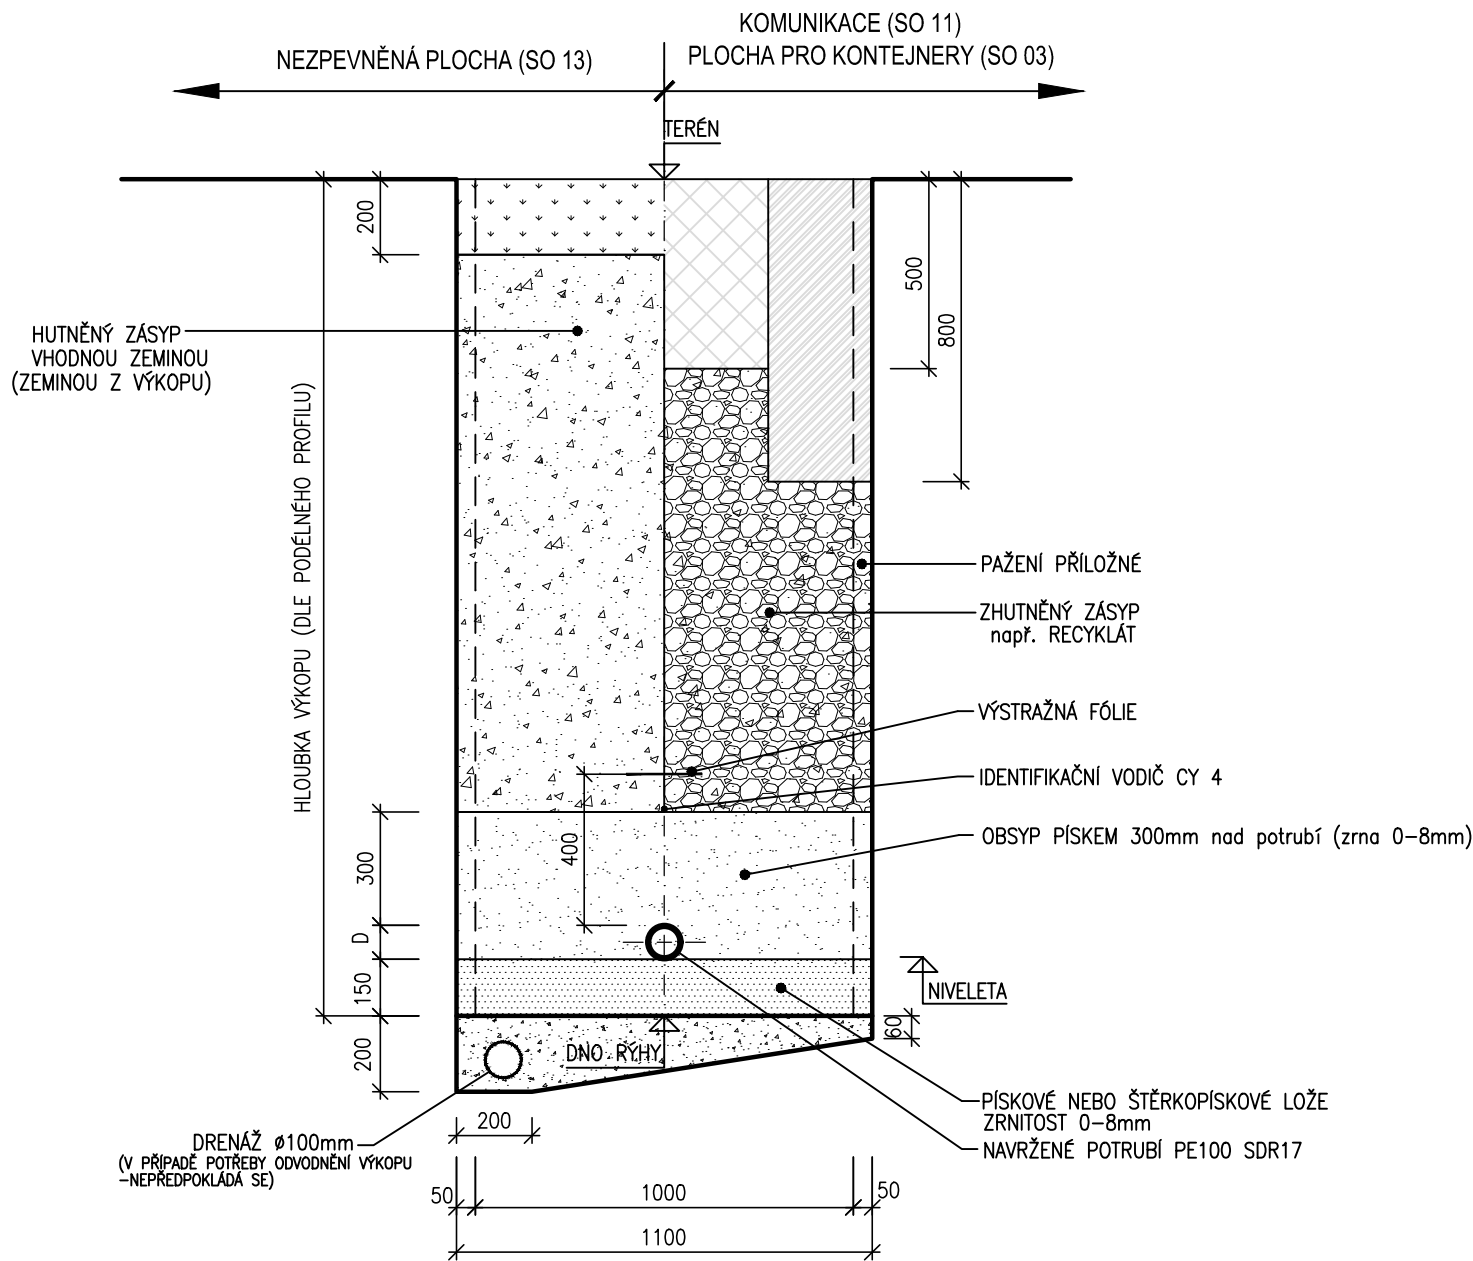

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)
POTRUBÍ HDPE PE100 SDR11 - PN 16 kN/m²


DN	25	32	40	50	65	80	100	125
Ø De x t	32x3,0	40x3,7	50x4,6	63x5,8	75x6,8	90x8,2	110x10,0	125x11,4
Ø Di	26,0	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90,0	102,2
B	1000							

POTRUBIE HDPE PE100 SDR17 - PN 10 kN/m²

DN	80	100	150	200
Ø De x t	90x5,4	110x6,6	125x7,4	160x9,5
Ø Di	79,2	96,8	110,2	141,0
B	1000			

De=venkovní průměr
t=tloušťka stěny potrubí
Di=jmenovitý vnitřní průměr
B=šířka výkopu

MÍRA ZHUTNĚNÍ

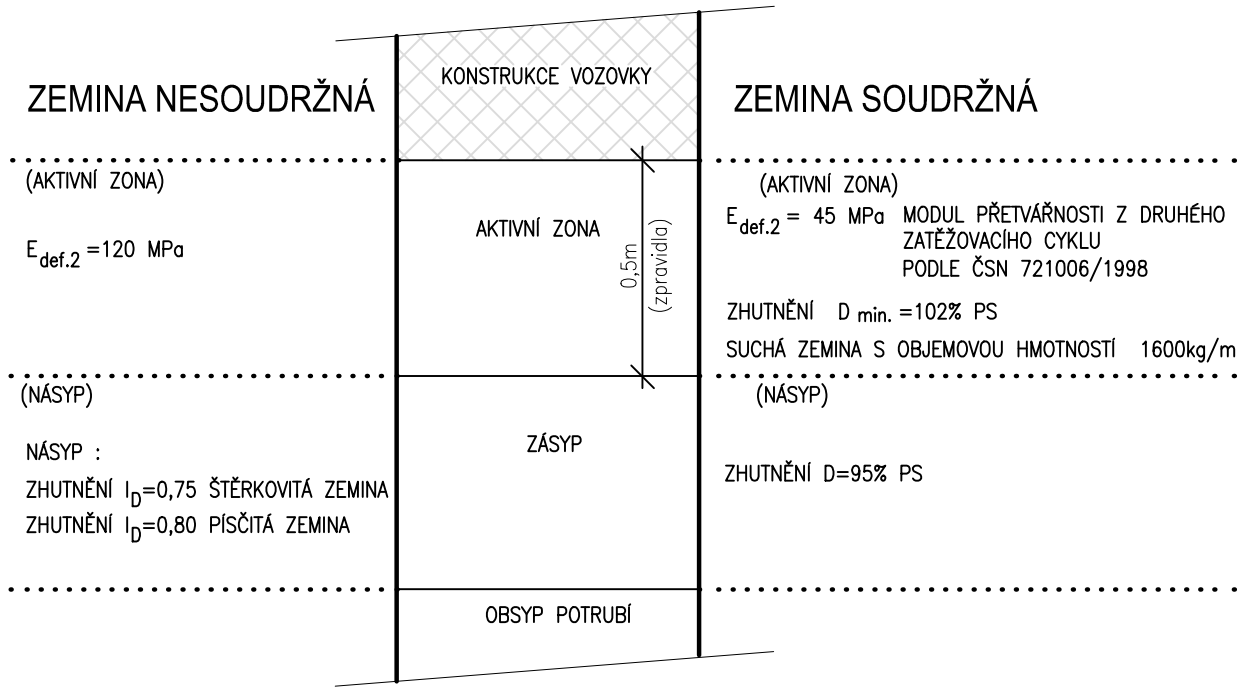

TABULKA KUBATUR (1bm)
bez pažení

POPIS	označ.	jedn.	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65
VÝŠKA NEMĚNNÉ ČÁSTI	A	mm	482	490	500	513	525
ŠÍRKA VÝKOPU	B	mm	1000	1000	1000	1000	1000
TLOUŠTKA LOŽE	h	mm	100	100	100	100	100
VYTLAČENÁ KUBATURA TROUBOU		m3	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004
KUBATURA LOŽE		m3	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
KUBATURA OBSYPU		m3	0,381	0,389	0,398	0,410	0,421

POPIS	označ.	jedn.	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
VÝŠKA NEMĚNNÉ ČÁSTI	A	mm	540	575	590	630	675
ŠÍRKA VÝKOPU	B	mm	1000	1000	1000	1000	1000
TLOUŠTKA LOŽE	h	mm	150	150	150	150	150
VYTLAČENÁ KUBATURA TROUBOU		m3	0,006	0,009	0,015	0,020	0,031
KUBATURA LOŽE		m3	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
KUBATURA OBSYPU		m3	0,384	0,416	0,425	0,460	0,494

POZNÁMKA:
PLOCHA PRO KONTEJNERY (SO 03) JE TVOŘENÁ ZÁKLADOVOU ŽB DESKOU O TL. 800 mm.

SO 08 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSC

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO </div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	ING. J. HANZALOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. J. HANZALOVÁ	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1:20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: VZOROVÉ ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ - PE				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.9.10
					ver 0
					rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).