




PŮDORYS




ŘEZ A - A'




ŘEZ D - D'




ŘEZ B - B'



ŘEZ C - C'

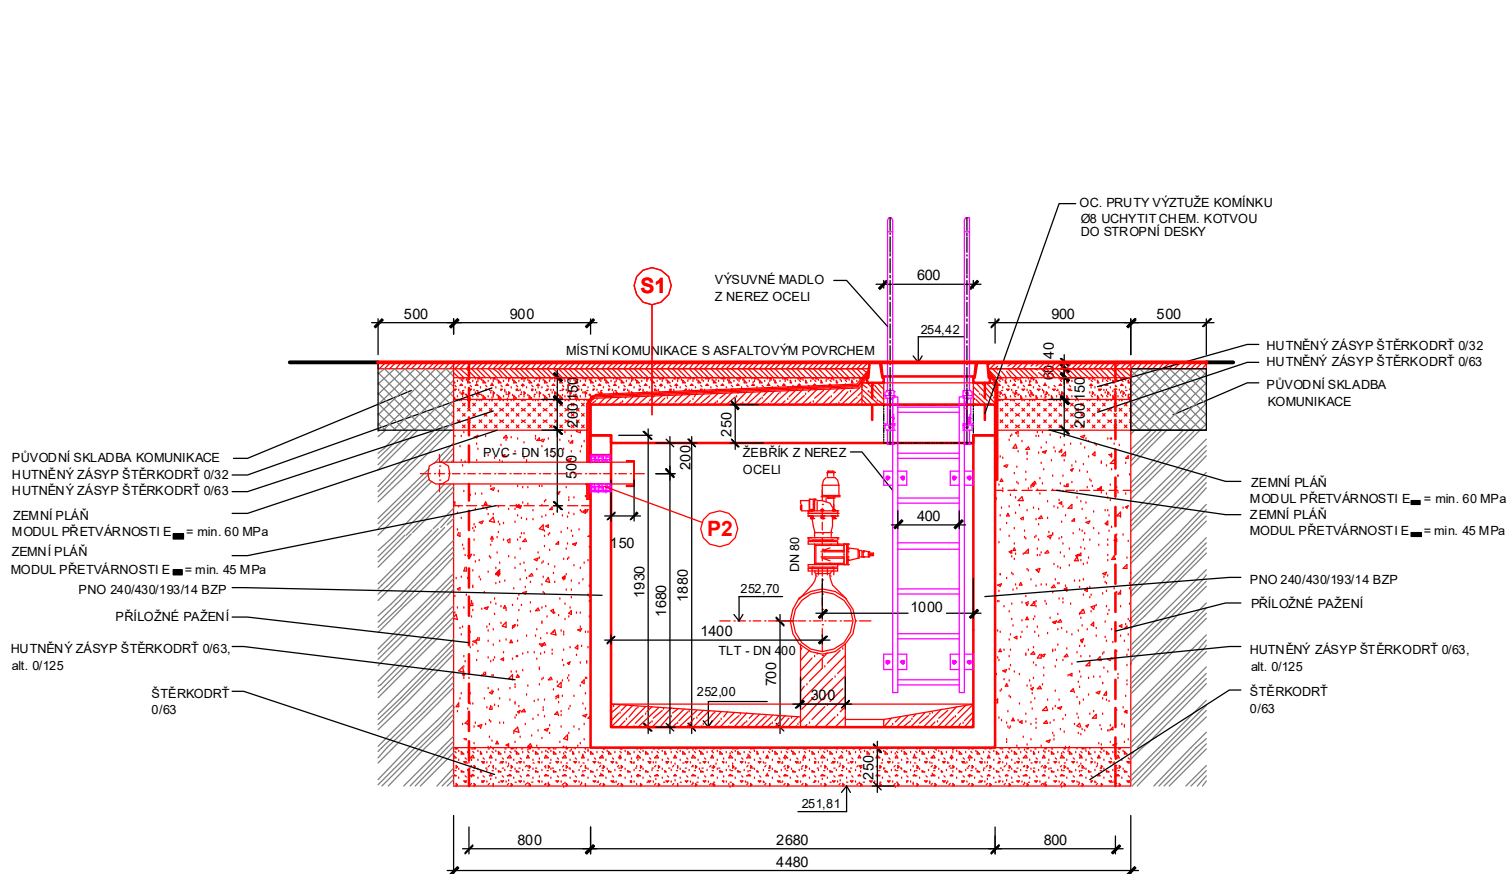

POHLED SHORA

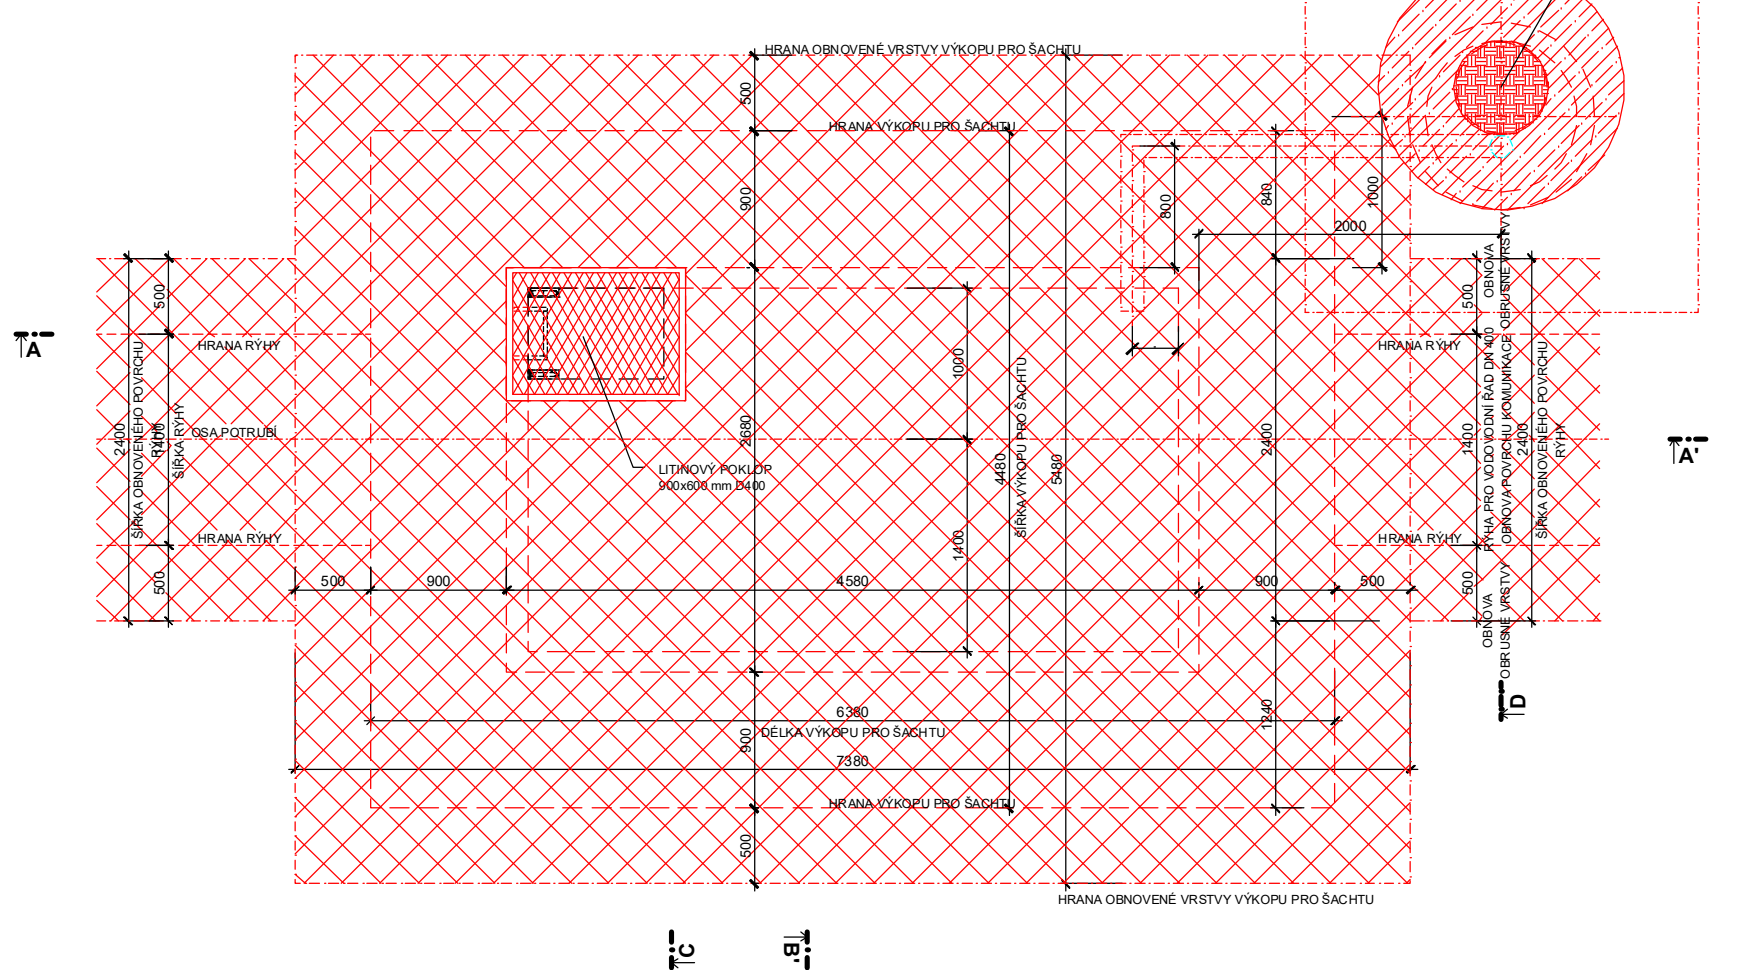

SKLADBA KONSTRUKCI:

- S1 40 mm ACO 11+
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK 0,20 kg/m<sup>2</sup>
- 60 mm ACL 16+
- VRSTVA ŠTĚRKODRTI 0/32 - 150 mm
- VRSTVA ŠTĚRKODRTI 0/63 - 200 mm
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- HYDROIZOLACE PÁS GLASTEX 40 SPECIAL MINERAL
- 1x PENETRAČNÍ NÁTER ALP - 0,3 kg/m<sup>2</sup>
- SPÁDOVÝ BETON C 20/25 - tl. 50 - 100 mm
- ŽB DESKA - tl. 250 mm

PŘÍPRAVA POVRCHU V KOMUNIKACI

- ROZEBRÁNÍ - OBOUSTRANNÉ PROŘEZÁNÍ RÝHY DO HL. 100 mm
- VYBOURÁNÍ 100 mm ŽIVICOVÉHO KRYTU (ODVOD K RECYKLACI)
- ODTĚŽENÍ 300 mm ŠTĚRKU (POUŽITÍ PRO ZÁSYP)

PROVIZORNÍ ZAPRAVENÍ POVRCHU V KOMUNIKACI

- PŘECHODNÁ DOBA - 250 mm ŠTĚRKODRT 0/32 (V ROZSAHU RÝHY)
- 200 mm ŠTĚRKODRT 0/63

OBOVENÍ POVRCHU V KOMUNIKACI

- ZNOVUZŘÍZENÍ - ODEBRÁNÍ VSTVY ŠD 0/32 V TL. 40 mm (V ROZSAHU RÝHY)
- ODFŘEZOVÁNÍ OBRUSNÉ VRSTVY V TL. MIN. 40 mm (pás po obvodě rýhy 0,50 m)
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK (2x 0,50 m)
- 40 mm ACO 11+ (úklon rýhy + 2x0,50 m)

KONEČNÁ ÚPRAVA


- PROŘEZÁNÍ SPAR MEZI STAROU A NOVOU VRSTVOU V HL. 25 mm
- ZALITÍ MODIFIKOVANOU ASF. ZALIVKOU + POSYP DRTÍ 2/5 NEBO KŘEMIČITÝM PÍSKEM

POZNÁMKA:

VÝPIS ZÁMEČNÍKÝCH VÝROBKŮ (ŽEBŘÍK, POKLOP) JE UVEDEN V PŘÍLOZE D.4.9.

TABULKA VRTANÝCH PROSTUPŮ

VRTANÉ PROSTUPY									
POTRUBÍ				VRTANÝ OTVOR			TĚSNĚNÍ		POČET VRTŮ
OZN.	DRUH	ROZMĚR	MATERIÁL	DĚLKA	MATERIÁL	Ø VRTU	SMĚR	PROVEDENÍ	
P1	TRUBNÍ VEDENÍ	Ø429 mm	TvL	140 mm	ŽB	490 mm	VODOROVNĚ	15 x TS 425	2
P2	TRUBNÍ VEDENÍ	Ø160 mm	PVC	140 mm	ŽB	250 mm	VODOROVNĚ	9 x TS 475	1
P3	TRUBNÍ VEDENÍ	Ø118 mm	TvL	140 mm	ŽB	210 mm	VODOROVNĚ	8 x TS 475	1

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 <b>AQOL</b> projekte • inženýring • realizace vodohospodářských staveb				
VYPRACOVAL	ING. PĚŠOUTOVÁ	ODP. PROJEKTANT	ING. ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015			
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Píseň, a.s. Šifra 482/21, 750 02 Píseň			DATUM	12/2022			
ZAKÁZKA	ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU			STUPEŇ	DPS			
D - DOKUMENTACE OBJEKTU IO 04 - PŘELOŽKA SLAVIČ				FORMÁT	4 A4			
VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA VZ8				MĚŘÍTKO	1 : 50			
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE			
				D.4.6				