



**ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE
HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU**
IO 05 - ÚSEK SLAVÍČ - VDJ LIPNÍK N.B.
IO 05.1 - ÚSEK SLAVÍČ - VŠ2
TLT DN 400 - 1142,30m

POZNÁMKA

- FF-kusy DN 200 navržené pod T- kus DN 200/200 u každého odkalování budou upřesněny stavbou dle skutečné hloubky uložení a skutečné kóty U.T.
- Povrchová ochrana tvarovek a armatur bude odpovídat ČSN EN 545:2015
- Zámkový spoj = dvoukomorové hrdlo s oddělenou jisticí komorou a komorou pro těsnění, hladký konec trouby nebo tvarovky je opatřen návarkem.
- Výpis materiálu viz samostatná příloha
- Před objednáním budou veškeré potrubní tvarovky a armatury odsouhlaseny provozovatelem vodovodu.
- Každé šoupátko a patkové koleno bude podloženo 1 ks meliorační desky TBM 50/50/10. Tyto desky jsou zahrnuty ve výpisu materiálu.
- Každý šoupátkový poklop bude podložen 1 ks příslušné podkladní desky. Podkladní desky jsou zahrnuty ve výpisu materiálu.
- Pro spoje zatahovaných trub jsou použity ocelové zámkové segmenty. Pro spoje pokládanych trub v rýhách a jámách jsou použity plastové zámkové segmenty.
- Každý hrdlový spoj bude opatřen ochrannou manžetou.

LEGENDA

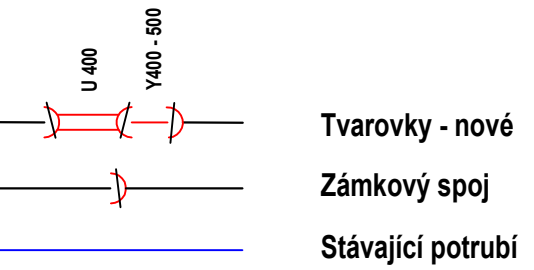

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v. (Balt po vyrovnání)					
AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. BOUČAL	ODP. PROJEKTANT	ING. ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, 750 02 Přerov			DATUM	12/2022
ZAKÁZKA ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU				STUPĚŇ	DPS
				FORMÁT	5 A4
				MĚŘITKO	
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ IO 05 - ÚSEK SLAVÍČ - VDJ LIPNÍK N.B. IO 05.1 - ÚSEK SLAVÍČ - VŠ2				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
KLADEČSKÉ SCHÉMA - 1. ČÁST				D.5.3.1	