


PŮDORYS ±0,000



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ - 3+N+PE, 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PODLE ČSN 33 2000-4.41 ED2:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLNĚKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTEM

LEGENDA ELEKTRO :

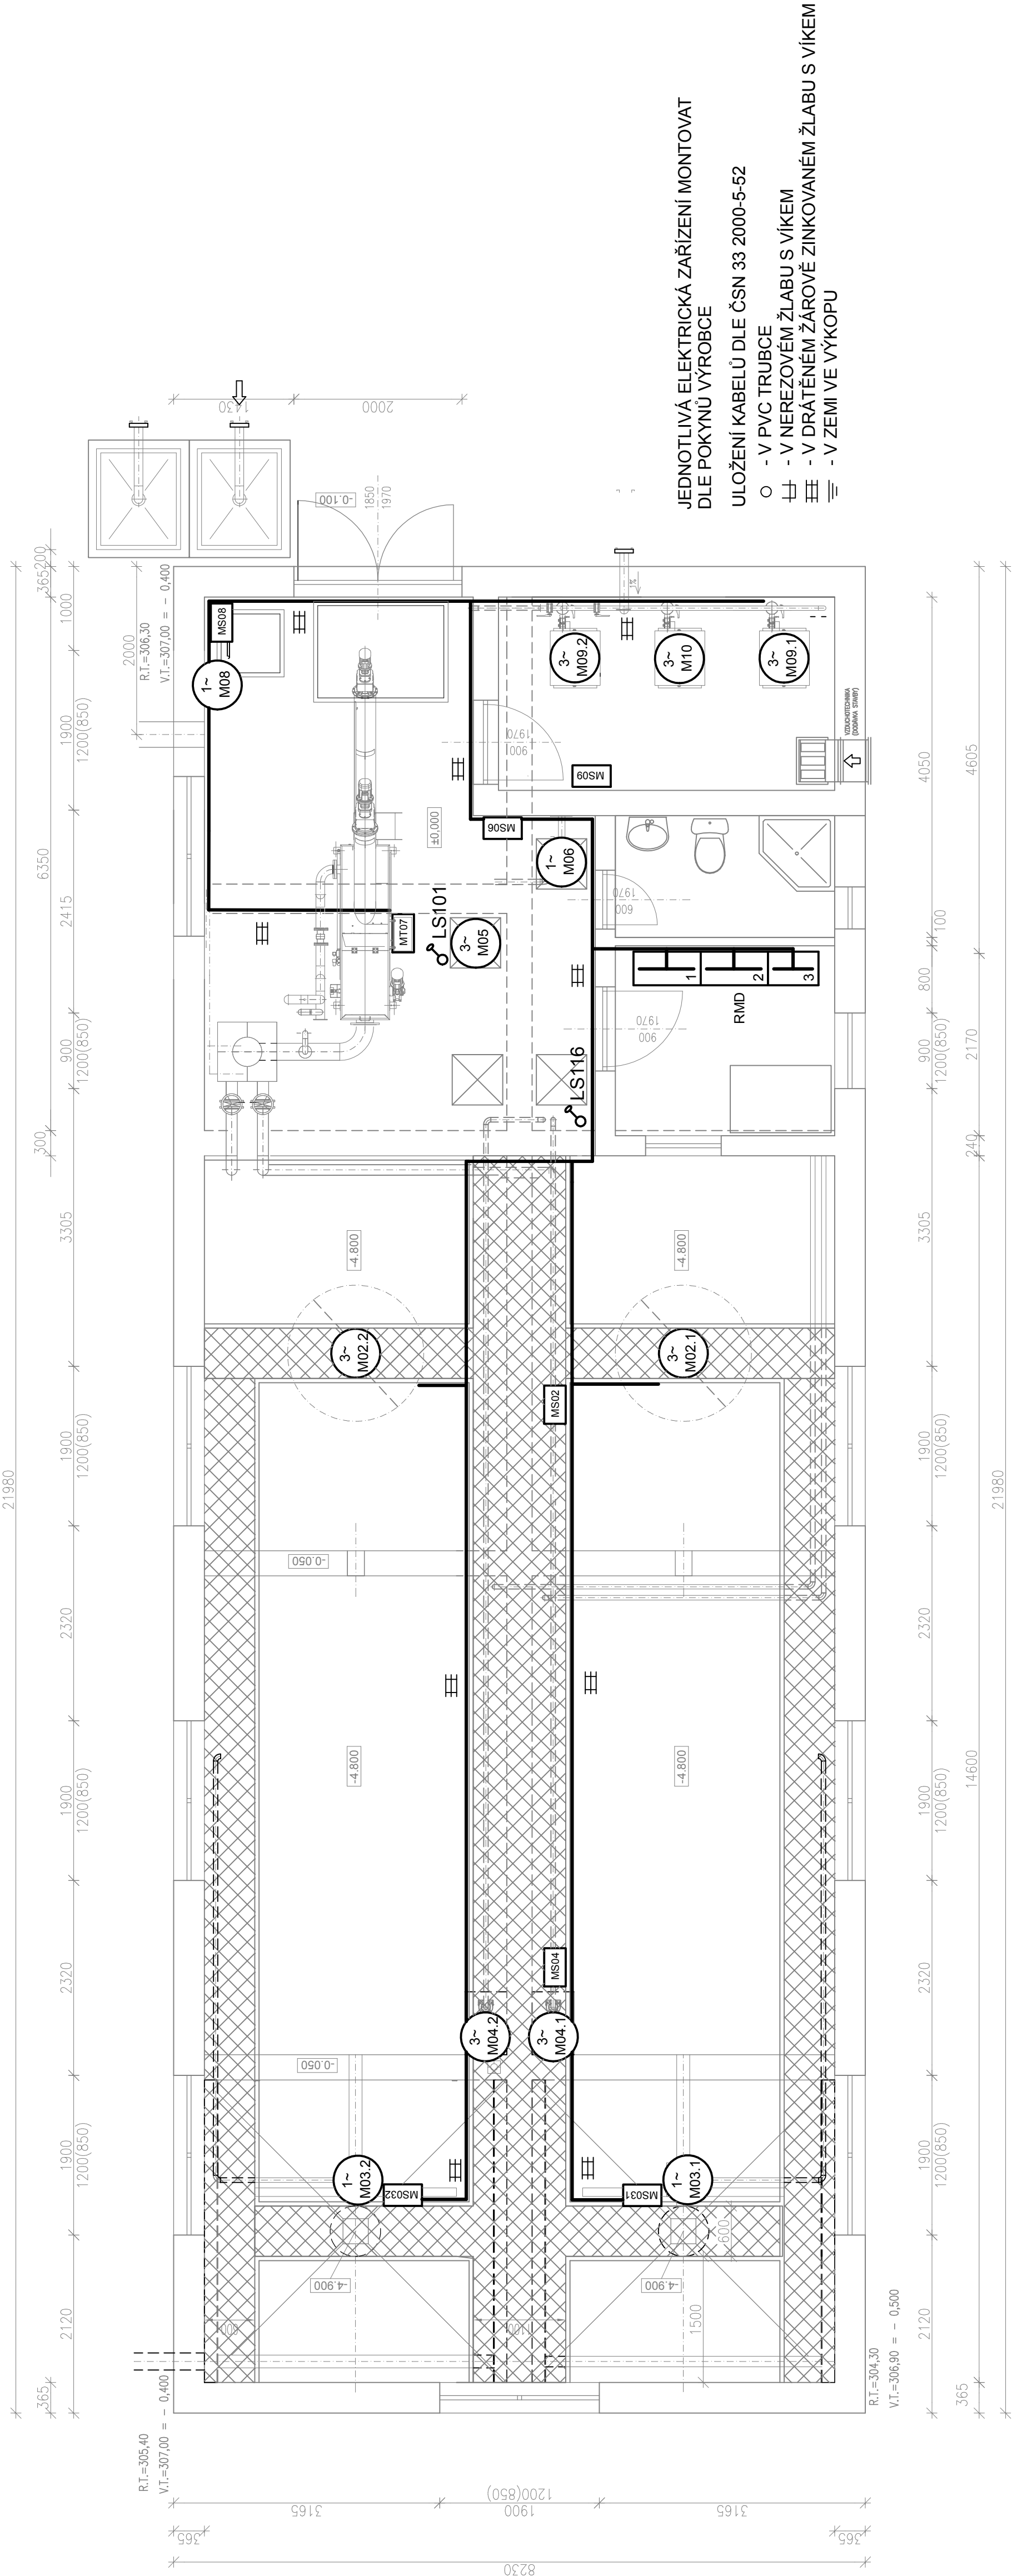

POHON - VIZ SOUPIS SPOTŘEBIČŮ

HLAVNÍ TRASY EL. ROZVODŮ

MÍSTNÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA

HLAVNÍ ROZVADĚČ

MĚŘICÍ OBVOD

PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ



RMD



| Revize | Revizi provedl | Datum revize |
|--------|----------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| PROJEKTY VODAM s.r.o. Gdaňská 158, 753 01 Třetice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 678 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz | | |
| HIP | ING. PETR MATUŠKA | DATUM |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. VLAŠTA ŠVESTKOVÁ | 04/2018 |
| VYPRACOVAL | ING. MIROSLAV KRÍŽEK | AUTORIZAČNÍ POPIS |
| TECHNICKÁ KONTROLA | ING. STANISLAV JURÁN | |
| ZADAVATEL | STATUTÁRNÍ MĚSTO PREROV | ZAK. ČÍSLO |
| OKRES | PREROV | ARCH. ČÍSLO |
| KRAJ | OLOMOUCKÝ | MĚŘÍTKO |
| PROJEKT | PARÉ | 1:50 |
| KANALIZACE A ČOV ČEKYNĚ | | |
| OBJEKT | DPS 01-2 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU | STUPEŇ |
| PRÍLOHA | DISPOZICE TECHNOLOGICKÉ ELEKTROINSTALACE | DPSR ČÍSLO PRÍLOHY D.2.2.3 |