



KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD,SKOKY, STAMĚŘICE
PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU PŘÍPOJKY NN
ČERPACÍ STANICE ČS-2

ŘEZ KABELOVOU TRASOU PŘÍPOJKY NN
- vedení ve volném terénu (M 1:25)

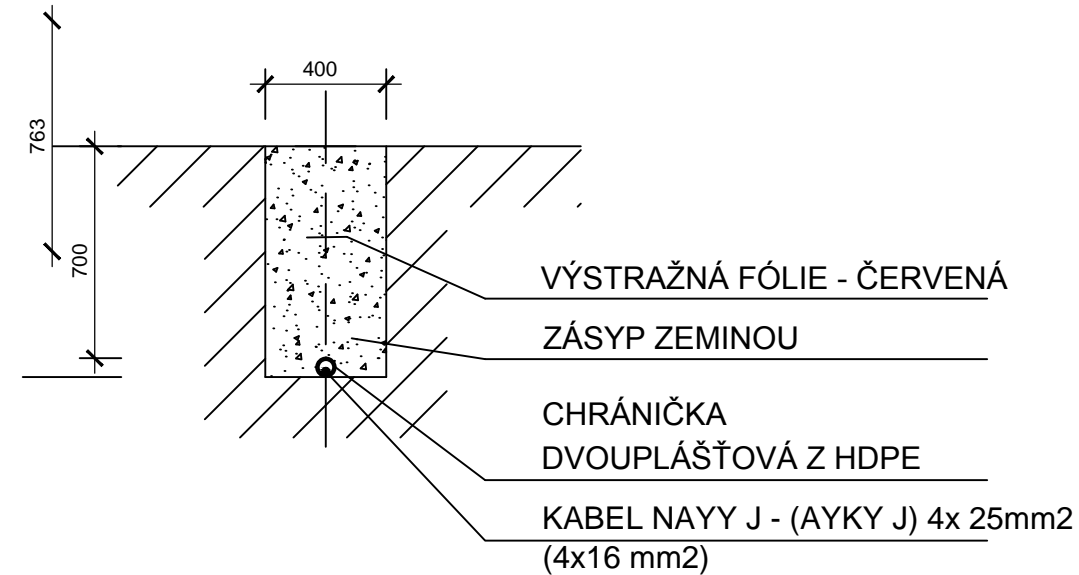

ŘEZ KABELOVOU TRASOU PŘÍPOJKY NN
- vedení pod komunikací (ZPEVNĚNOU PLOCHOU) (M 1:25)

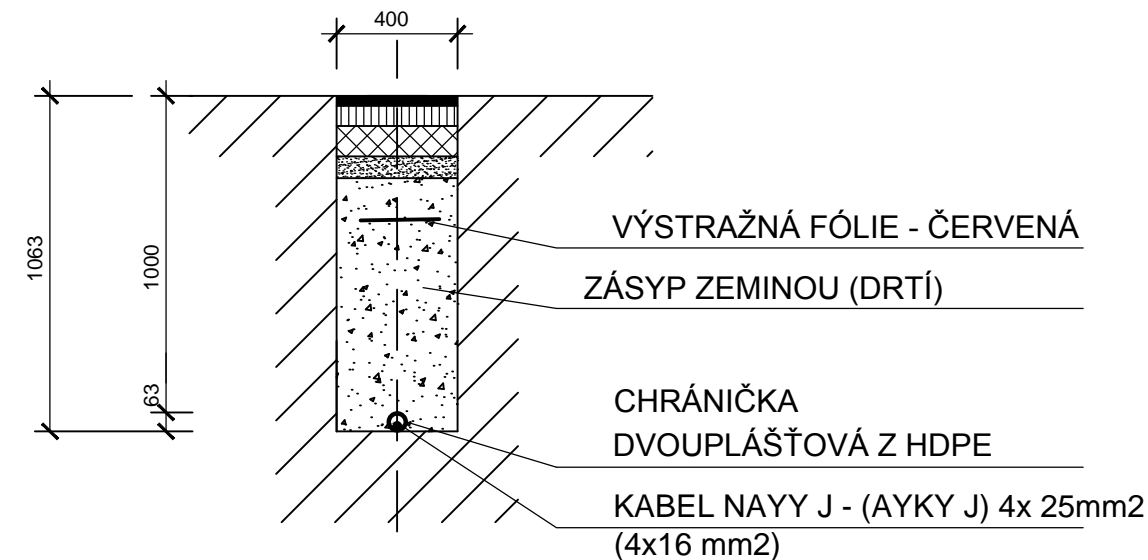

POZNÁMKA: KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČKÁCH
HL. ULOŽENÍ KABELŮ - 0,7m VE VOLNÉM TERÉNU, 1m POD ZP. PLOCHAMI

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING.PETR MATUŠKA	DATUM	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.STANISLAV JURÁŇ	10/2015	
VYPRACOVAL	ING.STANISLAV JURÁŇ	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA			
ZADAVATEL	OBEC DOLNÍ ÚJEZD	ZAK. ČÍSLO	04.164
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	1990
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘITKO	1:25
PROJEKT KANALIZACE DOLNÍ ÚJEZD, SKOKY, STAMĚŘICE			PARÉ
OBJEKT DSO 02.2 - ČERPACÍ STANICE ČS-2 A SO 03-PŘÍPOJKA NN K ČS-2			STUPĚŇ DPS
PŘÍLOHA PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU PŘÍPOJKY NN K ČS-2			ČÍSLO PŘÍLOHY D.3.5