


# ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

## LOŽE VELMI PEČLIVĚ UPRAVENÉ

ZP. PLOCHA : VOLNÝ TERÉN :

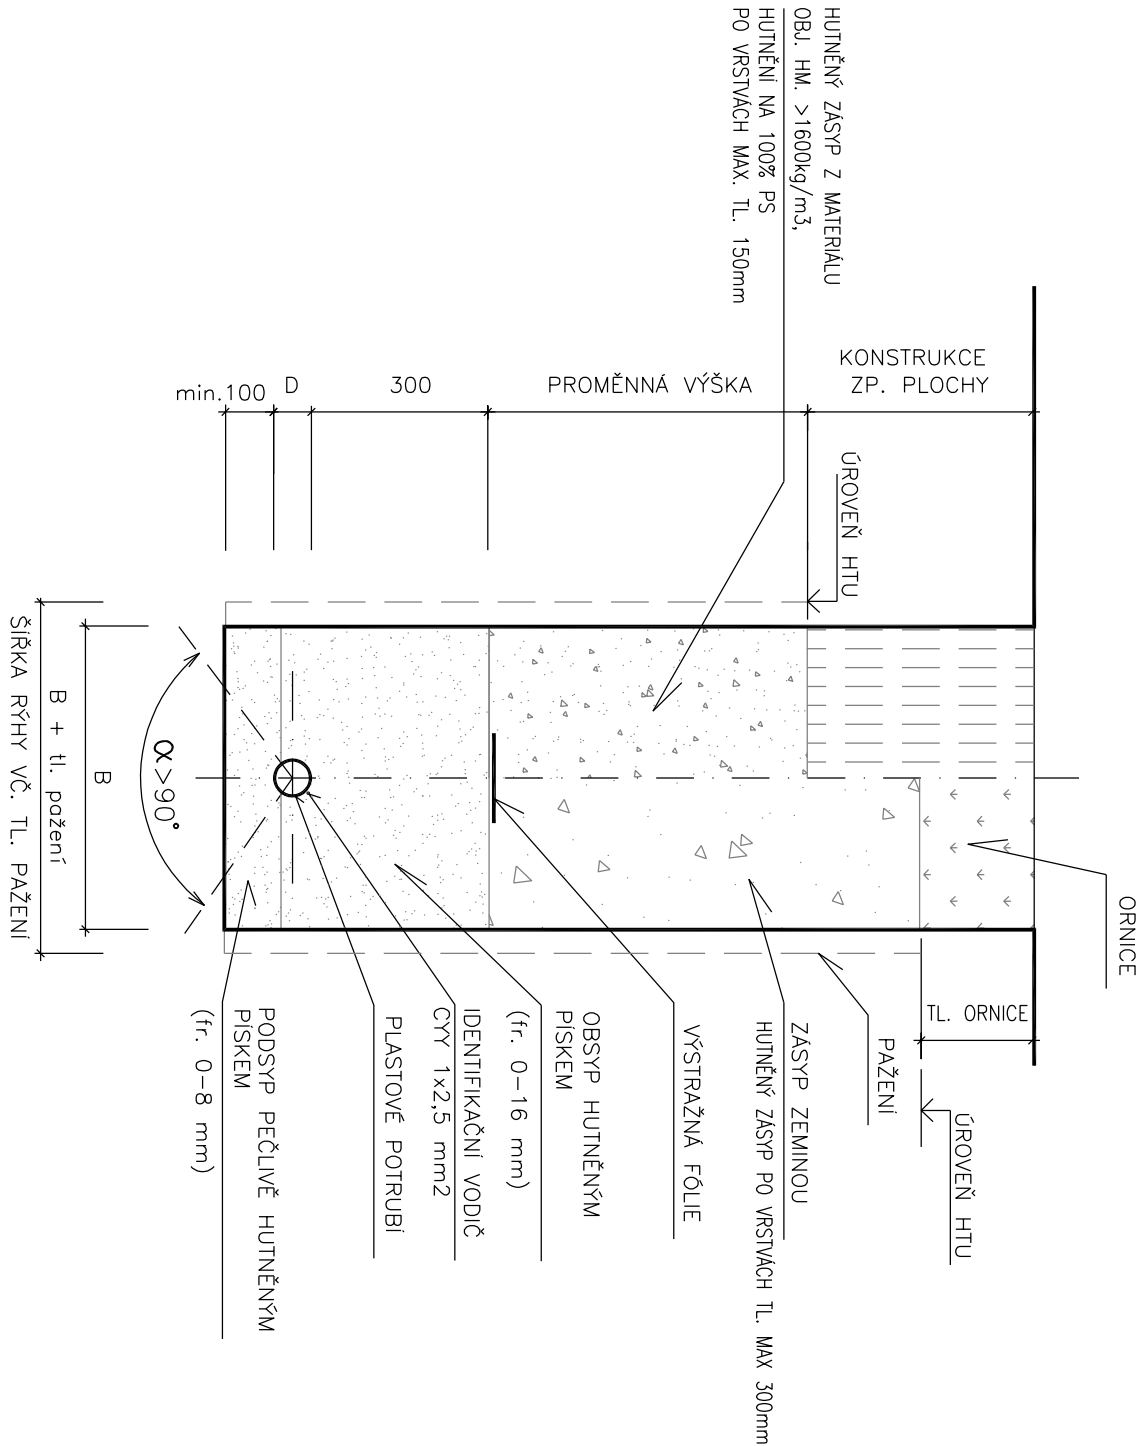

d <sub>n</sub> [mm]	minimální šířka výkopu B [m]	
	výkop pažený	výkop nepažený
≤ 225	D + 0,40	β > 60° β ≤ 60° D + 0,40
> 225 až ≤ 350	D + 0,50	D + 0,50 D + 0,40
> 350 až ≤ 700	D + 0,70	D + 0,70 D + 0,40



hloubka rýhy [m]	minimální šířka výkopu B [m]
< 1,00	není předepsána
≥ 1,00 až ≤ 1,75	0,80
≥ 1,75 až ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

D - vnější průměr trubky [m]  
β - úhel nepažené stěny výkopu  
Nejmenší pracovní vzdálenost mezi stěnou trubky a stěnou výkopu (pažením) je x / 2.  
Rýha bude pažena jednak dle potřeby a dále vždy při hloubce větší než 1,10m.

## SO 09 - ROZVODY PLYNU A BIOPLYNU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6		
5		
4		
3		
2		
1		
Revize	Popis	Datum Schválení

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</div> <div>Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz</div>					<div>SWECO </div> <div>Sustainable engineering and design</div>		
VYPRACOVAL	MICHAL NOVOTNÝ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC		
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ŠVESTKA	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D. 	DATUM	12/2018		
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Štřava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV		
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200		
ČOV Přerov – kalová koncovka				STUPEŇ	DPS		
				FORMÁT	2 A4		
				MĚŘÍTKO	-		
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3		
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.10.5	<div>ver 0</div> <div>rev 0</div>	
Vzorové uložení potrubí - plynovod							

Tato dokumentace včetně příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je důševním vlastnictvím akdové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.  
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).