

ROZVADĚČ "RS1034"

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

- Ochrana nř poruš, před dotykem neživých částí) v soustavě TN:  
Přívod - automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy  
Rozvod - automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy  
- ochranným pospováváním  
- proudovým chráncem  
Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN:  
- zkušební izolace živých částí  
- přepážky nebo kryty.  
Ochrana před před úrazem elektrickým proudem v soustavě PE-LV:  
- malým napětím


ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE BUDE UPRAVENO DLE TOHOTO ZAPOJENÍ


doplnění

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválí

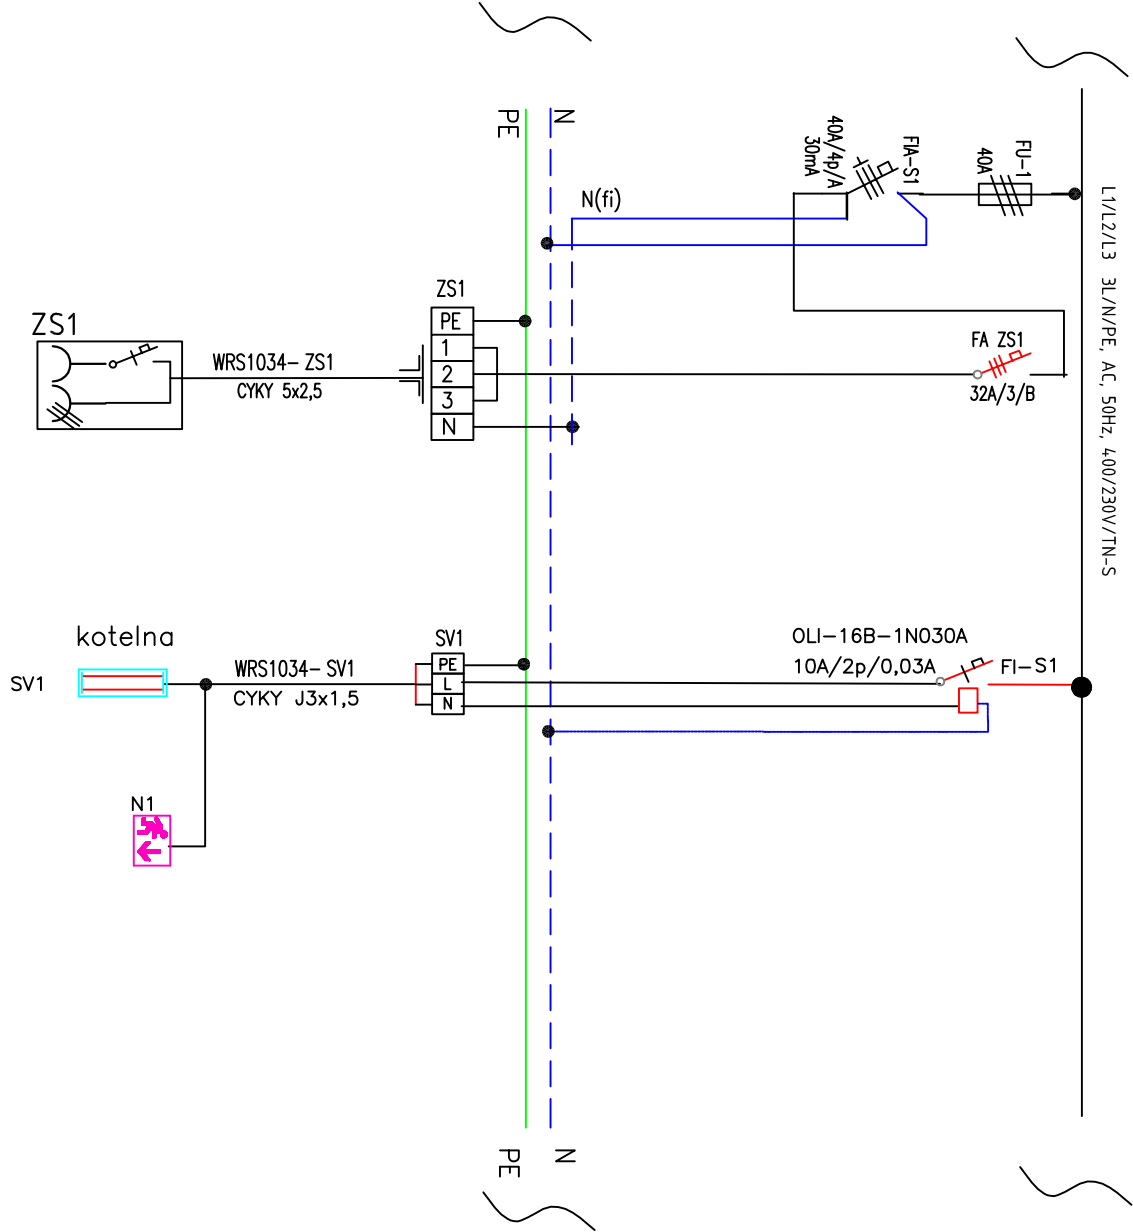

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava</div> <div>Minská 18, 616 00 Brno; bmo@sweco.cz; www.sweco.cz</div>				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	ING. F. MRÁZ	HIP	ING. R. MENŠÍK	T. KONTROLA	ING. M. MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. F. MRÁZ	ŘEDITEL DIVIZE	ING. V. ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šifra 48221, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
<div>ČOV Přerov – kalová koncovka</div> <div>SO06- kotelena</div> <div>elektroinstalace</div>				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A3
				MĚŘITKO	1:
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
				PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY
				rev 0	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důstojným vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výškovému číslu 01 nebo originálu přílohy (matrice).