


ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN

- vedení ve volném terénu (M 1:20)

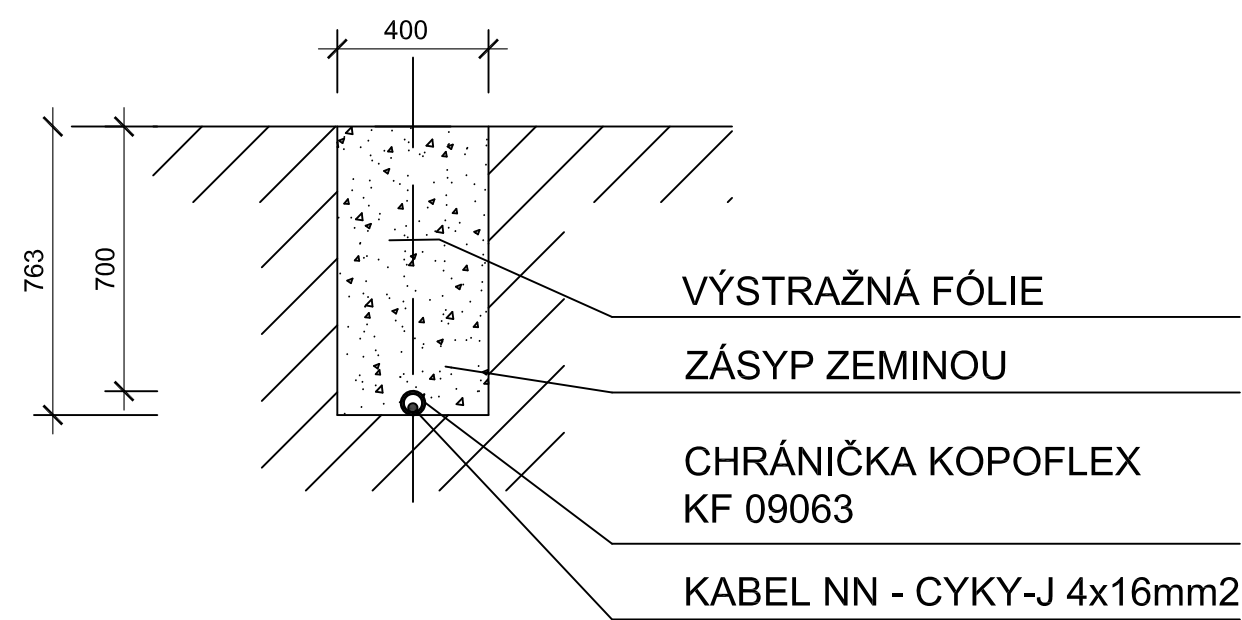


POZNÁMKA:

ČSN 73 6050 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ:
KABEL NN BUDE ULOŽEN V ZEMI V CHRÁNIČCE KOPOFLEX KF 09063
V HLOUBCE 0,7m VE VOLNÉM TERÉNU,
V CHRÁNIČCE KF09110 V HL. 1m POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI

ŘEZ KABELOVOU TRASOU NN

- vedení pod komunikací (M 1:20)

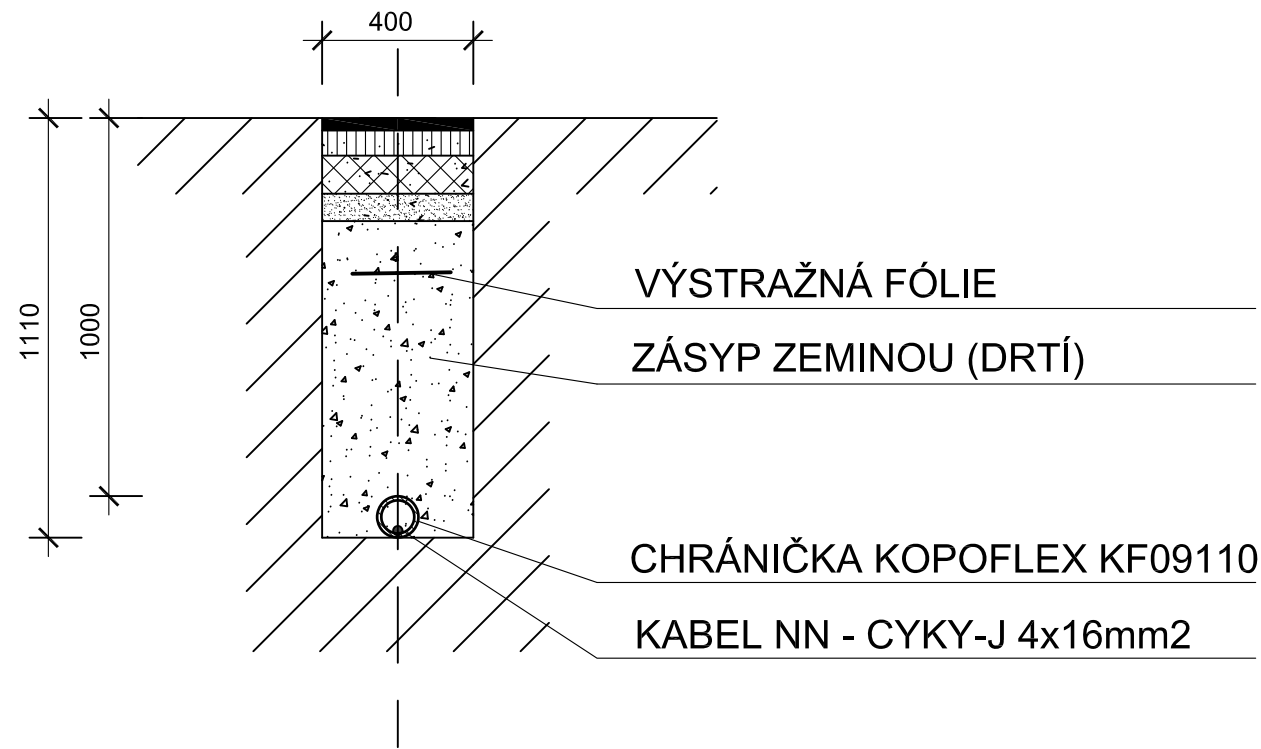

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau7fz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. STANISLAV JURÁŇ	DATUM	09/2022	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK			
VYPRACOVAL	ING. VÍTĚZSLAV HUMPLÍK	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ			
ZADAVATEL	MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU	ZAK. ČÍSLO	04.266	
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	2661	
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	1:20	
PROJEKT KANALIZACE LIPNÍK NAD BEČVOU VII - TRNÁVKA				PARÉ
OBJEKT SO 02 - ČERPACÍ STANICE ČS-T 235 EO				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA PŘÍPOJKA NN K ČS-T - ŘEZY				ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.9