




PŮDORYS

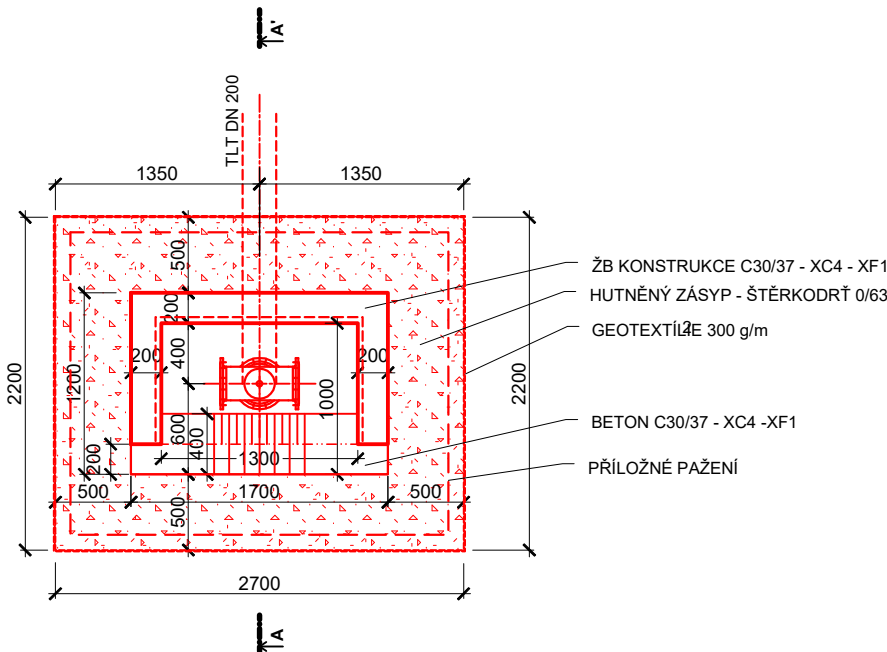


ŘEZ A - A'

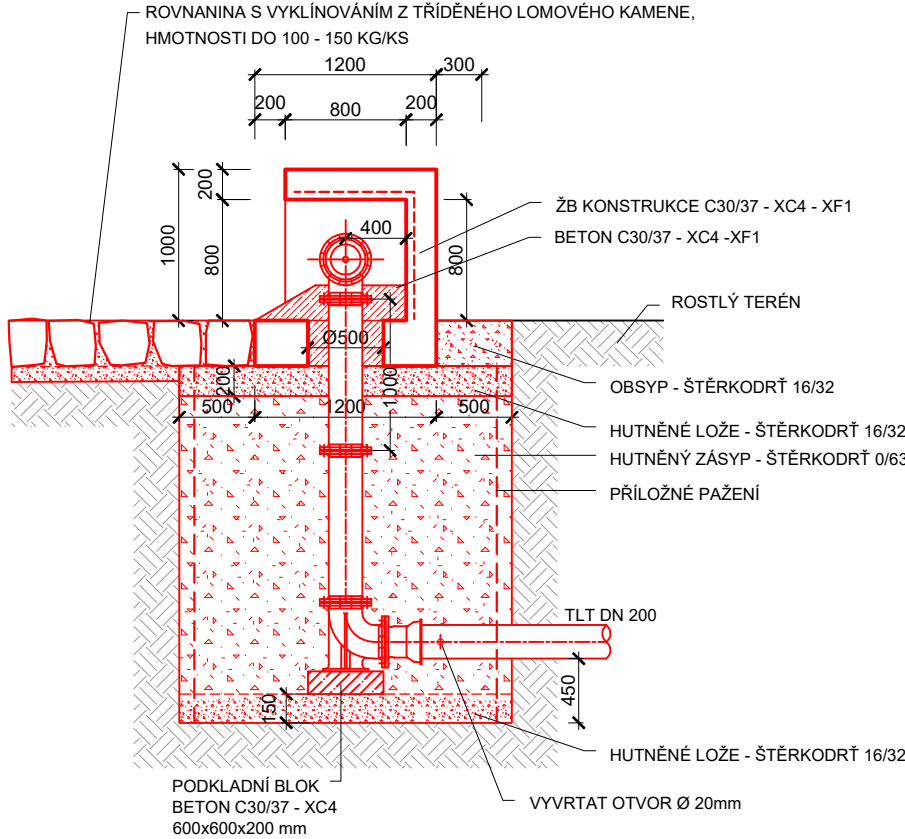

POHLED SHORA

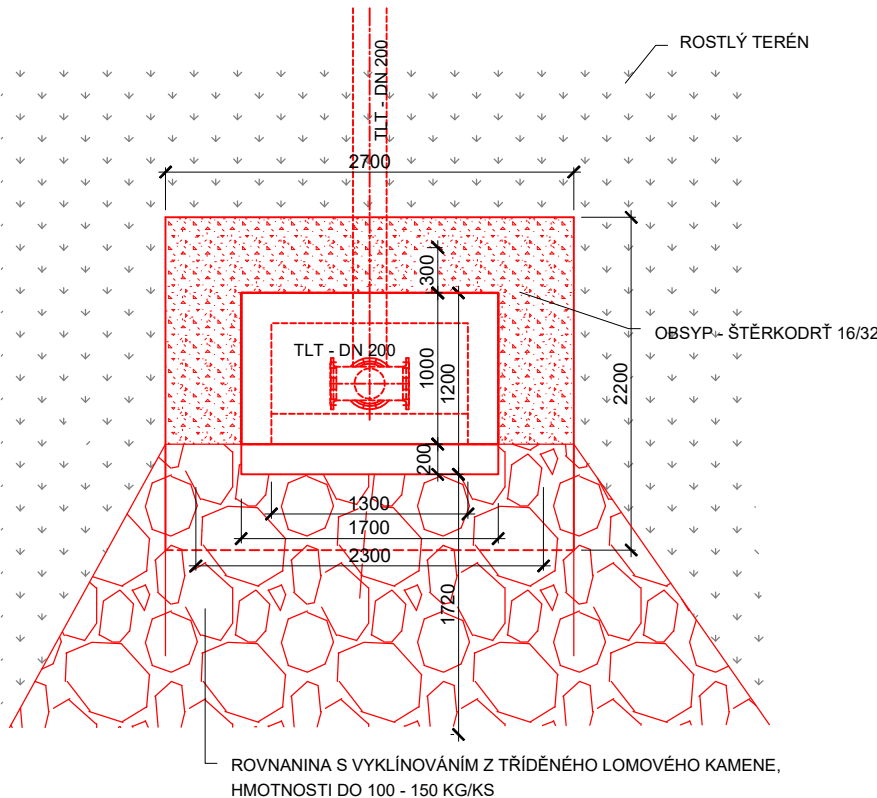

VÝKRES TVARU STR. DESKY

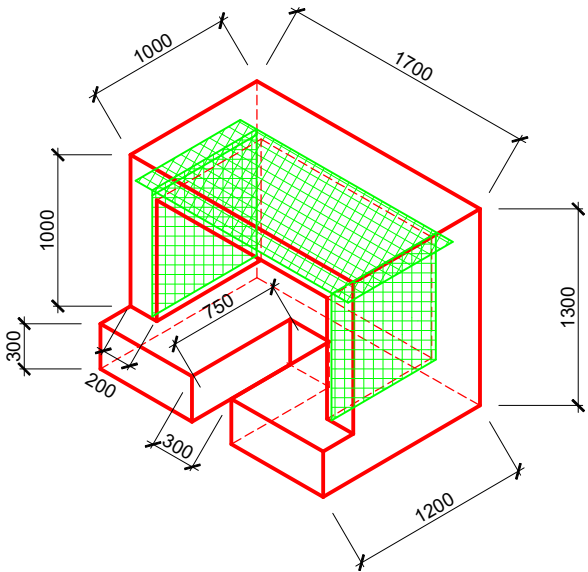

SPECIFIKACE BETONU

C 30/37 - XC4 - XF1  
BUDE PROVEDENO NA VŠECH PLOCHÁCH V KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU  
VÝZTUŽ  
OCEL DLE ČSN 10 505 (R), (B500B-EN 1992-1-1)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 35 mm  
KŘÍŽEM VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ Ø6/150/150 PŘI VNITŘNÍM LÍCI, VE DNĚ SÍŤ NEBUDE

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 <b>AQOL</b> projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. <i>Pěšoutová</i> PĚŠOUTOVÁ	ODP. PROJEKTANT	ING. <i>Zimmermann</i> ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, 750 02 Přerov			DATUM	12/2022
ZAKÁZKA	ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘÍVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ IO 04 - PŘELOŽKA SLAVÍČ  ODKALOVÁNÍ ŘADU DN 400 PŮDORYS, ŘEZ A-A', POHLED SHORA				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.4.7	ČÍSLO KOPIE