


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
TRAVNATÁ PLOCHA - EXTRAVILÁN

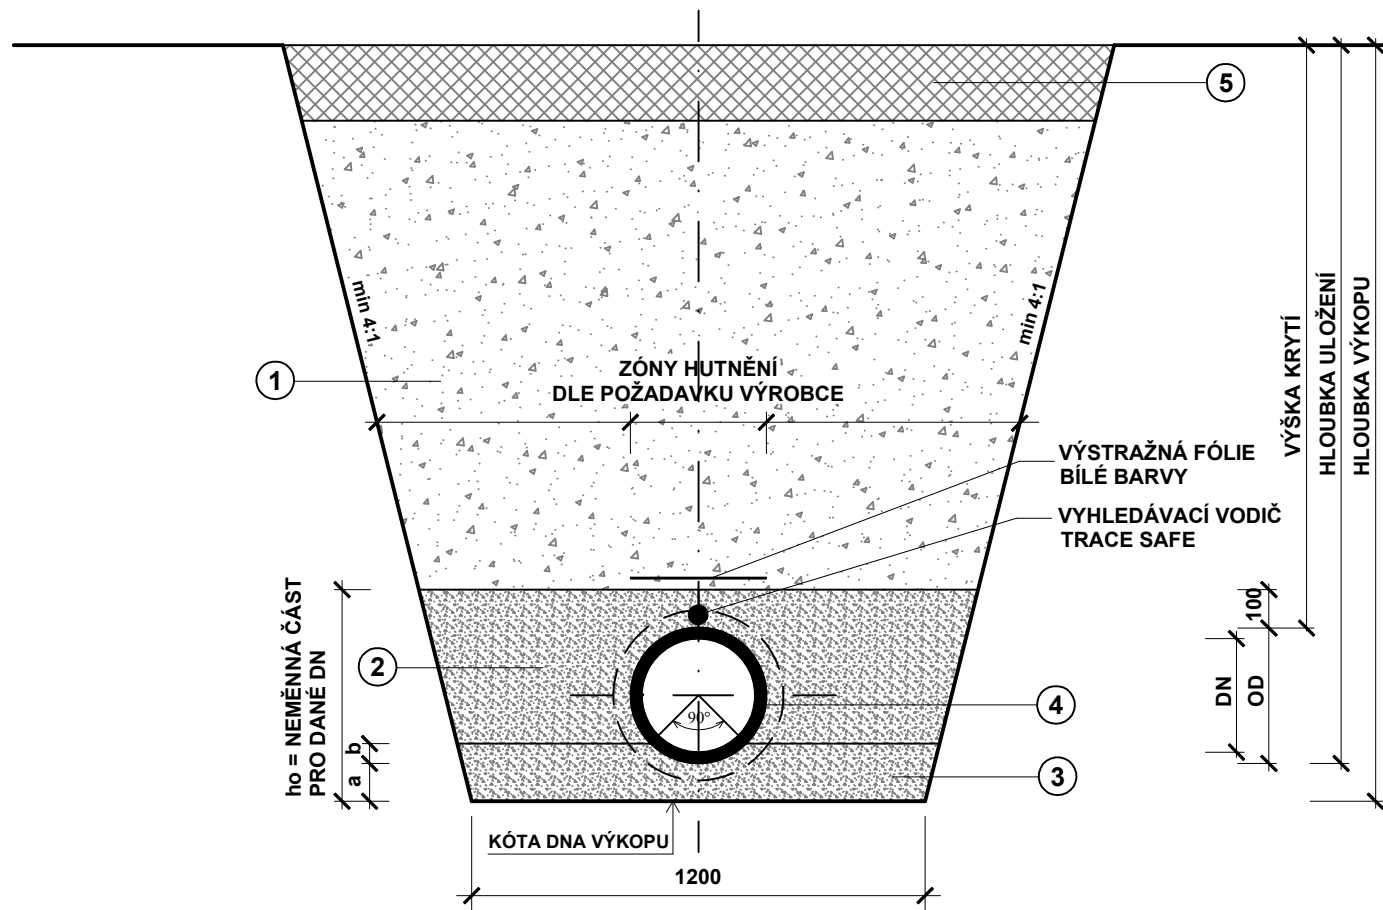

TABULKA ROZMĚRŮ KE VZOROVÝM ŘEZŮM

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR DŘÍKU TROUBY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ STĚNY BEZ PAŽENÍ	ŠÍŘKA RÝHY KOLMÉ VČETNĚ PAŽENÍ	VÝŠKA PÍSKOVÉHO LOŽE		VÝŠKA OBSYPU	NEMĚNNÁ ČÁST	OBJEM PÍSKOVÉHO LOŽE	OBJEM OBSYPU TROUBY
	OD (mm)	B (mm)	(mm)	a (mm)	b (mm)	(mm)	ho = (mm)	(m³ / bm)	(m³ / bm)
400	429	1200	1500	100	63	529	629	0,230	0,570

LEGENDA

1	HUTNĚNÝ ZÁSYP - VÝKOPOVÁ ZEMINA, MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE PS D = 95 %	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/8 RELATIVNÍ HUTNOSTI I ₀ = 0,8 RUČNĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH
3	HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/8 - MINIMÁLNÍ HODNOTA RELATIVNÍ ULEHLOSTI I ₀ = 0,8	
4	POTRUBÍ TLT, VNITŘNÍ VYLOŽENÍ Z CEMENTOVÉ MALTY VNĚ - ZINKO - ALUMINIOVÝ POVLAK S EPOXIDOVODU KRYCÍ VRSTVOU	
5	TRAVN. PLOCHA: ROZEBRÁNÍ: - 200 mm sejmutí humusové vrstvy ZNOVUZŘÍZENÍ: - zpětné rozhrnutí a urovnání humusové vrstvy - osetí travní směsí 0,02 - 0,03 kg/m²	

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 AQOL projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. ZIMMERMANN	ODP. PROJEKTANT	ING. ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022015
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Širava 482/21, 750 02 Přerov			DATUM	12/2022
ZAKÁZKA ZKAPACITNĚNÍ VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE HRANICE - LIPNÍK NAD BEČVOU				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2x A4
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ IO 02 - PŘELOŽKA HRANICE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO	1 : 20
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.4	ČÍSLO KOPIE